

V

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

ИНН 2460225783/ КПП 245201001
Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,
ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 662971
Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,
ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 662971
Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01
Факс: (391-9) 72-50-17
<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru
№ 01/2173 от 11.04.2024
на № 01-39/2555 от 04.04.2024 г.

Первому заместителю
Главы ЗАТО г. Железногорск
по ЖКХ
Р.И. Вычужанину
Красноярский край,
г. Железногорск,
ул. XXII Партсъезда, 21
E-mail: kancel@adm.k26.ru
buzun@adm.k26.ru

О предоставлении информации о возможности
подключения к системе теплоснабжения
объекта строительства на земельном участке
24:58:0313001:1909

Уважаемый Роман Игоревич!

В соответствии с действующей редакцией Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Железногорск на 2024 год, возможность подключения к системе теплоснабжения существует при нахождении объекта в радиусе эффективного теплоснабжения.

Подключение к системе теплоснабжения объекта многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), на земельном участке, с кадастровым номером 24:58:0313001:1909, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, земельный участок №18А, при нахождении в радиусе эффективного теплоснабжения, возможно осуществить путём врезки в тепловую сеть от тепловой камеры ТК-4-2, эксплуатируемого ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», с суммарной тепловой нагрузкой не более 2,0 Гкал/час.


Срок подключения – 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к системе централизованного теплоснабжения.

Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края №240-п от 29.11.23 «Об установлении обществу с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», платы за подключение к системе теплоснабжения ЗАТО Железногорск», плата за подключение объектов заявителей, составляет: 9 098,860 тыс.руб./Гкал/ч без учета НДС.

Размер платы действует со дня вступления приказа в законную силу по 31 декабря 2024 года.

Приложение: Схема сетей теплоснабжения на 1л. в 1экз.


Главный инженер



Е.С. Мухомедьянов

Начальник ПТО А.В. Актеньев, т.71-55-00 (доб.4132)
Инженер ПТО С.Г. Байков, т. 71-55-00 (доб.4122)

Схема сетей теплоснабжения

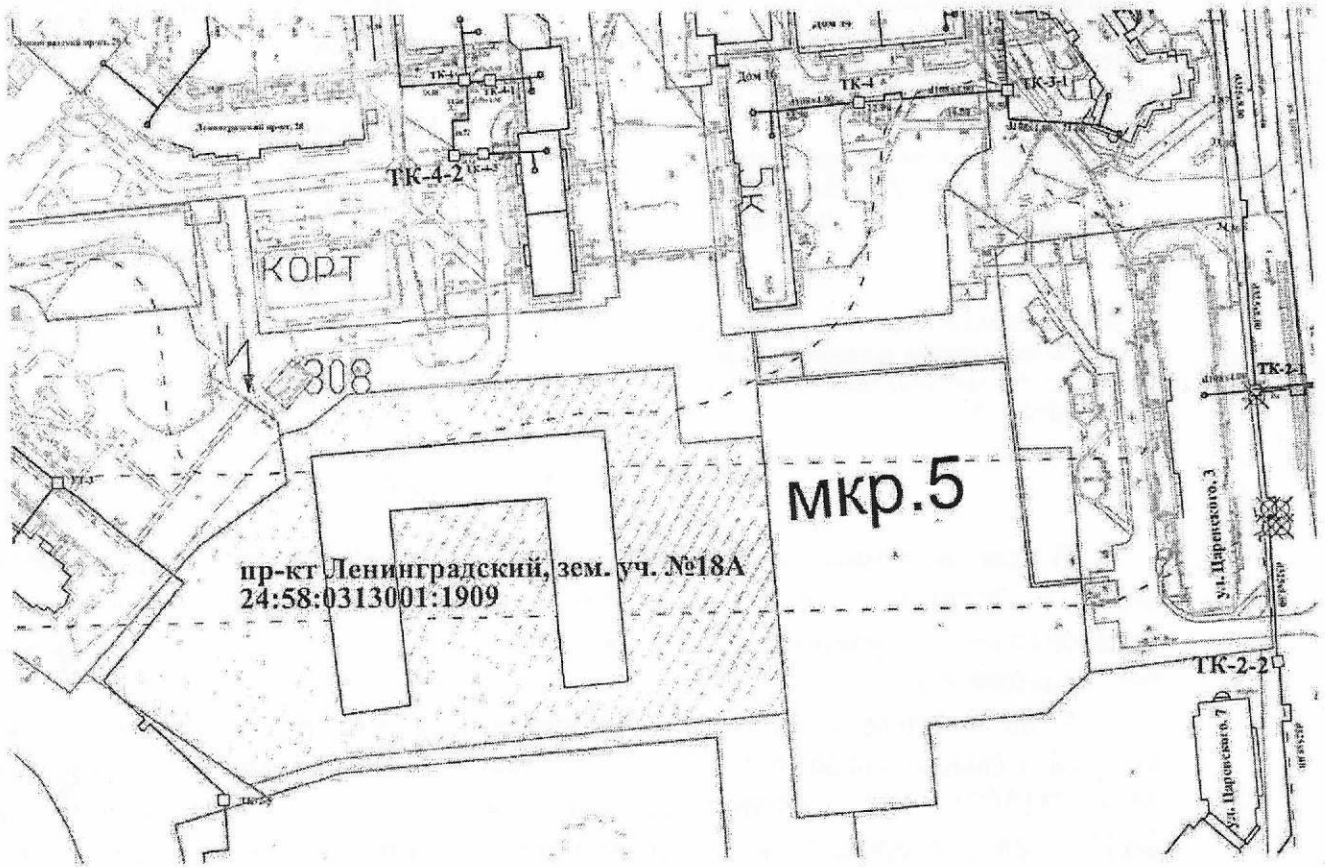

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

ИНН 2460225783/ КПП 245201001
Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,
ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 662971
Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,
ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 662971
Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01
Факс: (391-9) 72-50-17
http://kraseco-elektro.ru, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru
№ 01/2121 от 09.04. 2024г.
на № 01-39/2556 от 05.04.2024 г.

Первому заместителю
Главы ЗАТО г. Железногорск
по ЖКХ
Р.И. Вычужанину
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. XXII Партсъезда, 21
тел. +7 (3919) 72-20-74
kancel@adm26.ru

**Информация о возможности подключения к централизованной системе
холодного водоснабжения**

Заявитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск;

Подключаемый объект: Земельный участок;

Кадастровый номер земельного участка: 24:58:0313001:1909;

Местоположение (адрес): Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Ленинградский, 18А;

Информация о точке (точках) подключения (адрес или описание
местоположения точки или номер колодца, камеры): трубопровод холодного
водоснабжения в точке ВК-19, ВК-180А;

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках
присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность
подключения подключаемого объекта: 170 м³/сут;

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения города Железногорска
утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края
№692-в от 28.11.2023.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети Т^{п.м.} составляет
29,840 тыс. руб./куб. м./сутки.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети Т^{пр}_а при диаметре 40 мм
и менее составляет 16,922 тыс. руб./м.


Срок действия установленных тарифов до 31.12.2024.

Для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
необходимо заключить договор о подключении (технологическом присоединении)
с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Приложение - Схема сетей водоотведения в 1 экз. на 1 л.

Главный инженер

Начальник ПТО А.В. Акенгьев т. (391-9)71-55-00 доб. 4132




Е.С. Мухомедьянов

Приложение

МКР-5

Земельный участок

24:58:0313001:1909

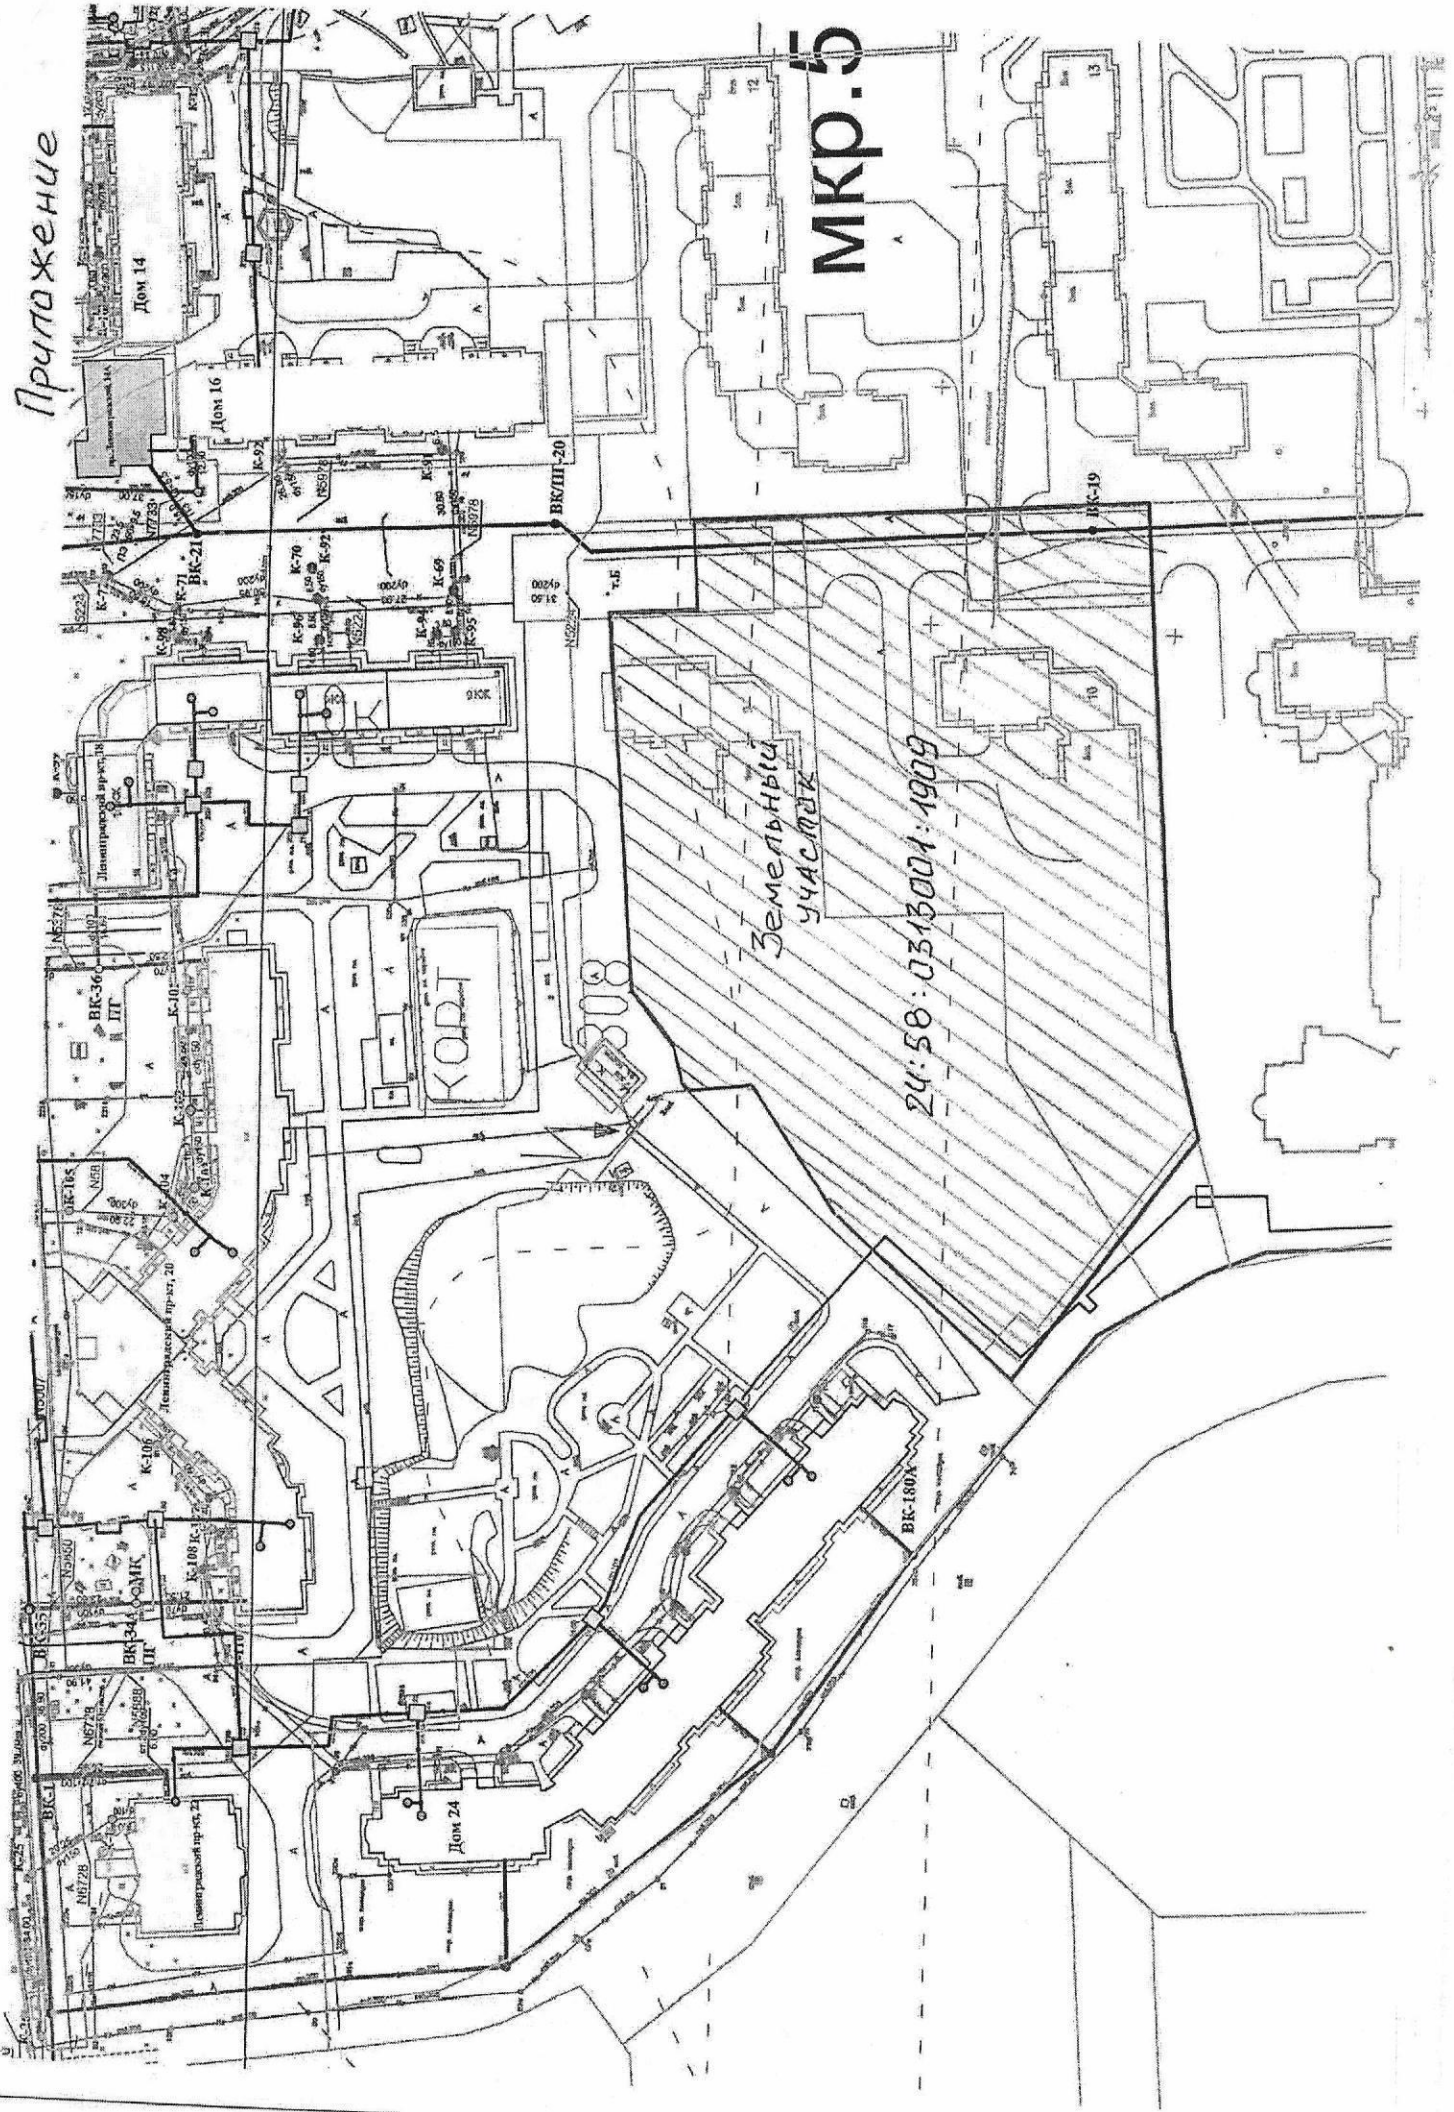

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

ИНН 2460225783/ КПП 245201001

Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,

ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 662971

Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,

ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 662971

Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01

Факс: (391-9) 72-50-17

<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru

№ 01/0122 от 09.04 2024 г.

на № 01-39/2557 от 05.04.2024 г.

Первому заместителю
Главы ЗАТО г. Железногорск
по ЖКХ
Р.И. Вычужанину
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. XXII Партсъезда, 21
тел. +7 (3919) 72-20-74
kancel@adm26.ru

**Информация о возможности подключения к централизованной системе
водоотведения**

Заявитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск;

Подключаемый объект: Земельный участок;

Кадастровый номер земельного участка: 24:58:0313001:1909;

Местоположение (адрес): Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Ленинградский, 18А;

Информация о точке (точках) подключения (адрес или описание
местоположения точки или номер колодца, камеры): канализационный трубопровод
в точке К-154, К-117;

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках
присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность
подключения подключаемого объекта: 170 м³/сут;

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения города Железногорска утверждены
приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №693-в
от 28.11.2023.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети $T_{п.м.}$
составляет 18,380 тыс. руб./куб. м./сутки.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети $T_a^{пр}$ при диаметре от 40
мм до 70 мм составляет 9,324 тыс. руб./м.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети $T_a^{пр}$ при диаметре от 150
мм до 200 мм составляет 12,277 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2024.

Для подключения к централизованной системе водоотведения необходимо заключить
договор о подключении (технологическом присоединении)
с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Приложение - Схема сетей водоотведения в 1 экз. на 1 л.

Главный инженер

Начальник ПТО А.В. Актентьев т. (391-9)71-55-00 доб. 4132

Е.С. Мухомедьянов

Приложение



V

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

ИНН 2460225783/ КПП 245201001

Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,

ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971

Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,

ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971

Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01

Факс: (391-9) 72-50-17

<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru

№ 01/2173 от 11.04.2024 г.

на № 01-39/2555 от 04.04.2024 г.

Первому заместителю
Главы ЗАТО г. Железнодорожск
по ЖКХ
Р.И. Вычужанину
Красноярский край,
г. Железнодорожск,
ул. XXII Партсъезда, 21
E-mail: kancel@adm.k26.ru
buzun@adm.k26.ru

О предоставлении информации о возможности
подключения к системе теплоснабжения
объекта строительства на земельном участке
24:58:0313001:1909

Уважаемый Роман Игоревич!

В соответствии с действующей редакцией Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Железнодорожск на 2024 год, возможность подключения к системе теплоснабжения существует при нахождении объекта в радиусе эффективного теплоснабжения.

Подключение к системе теплоснабжения объекта многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), на земельном участке, с кадастровым номером 24:58:0313001:1909, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, пр. Ленинградский, земельный участок №18А, при нахождении в радиусе эффективного теплоснабжения, возможно осуществить путём врезки в тепловую сеть от тепловой камеры ТК-4-2, эксплуатируемого ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», с суммарной тепловой нагрузкой не более 2,0 Гкал/час.


Срок подключения – 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к системе централизованного теплоснабжения.

Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края №240-п от 29.11.23 «Об установлении обществу с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», платы за подключение к системе теплоснабжения ЗАТО Железнодорожск», плата за подключение объектов заявителей, составляет: 9 098,860 тыс.руб./Гкал/ч без учета НДС.

Размер платы действует со дня вступления приказа в законную силу по 31 декабря 2024 года.


Приложение: Схема сетей теплоснабжения на 1л. в 1экз.

Главный инженер



Е.С. Мухомедьянов

Начальник ПТО А.В. Аментьев, т.71-55-00 (доб.4132)
Инженер ПТО С.Г. Байков, т. 71-55-00 (доб.4122)



КРАСЭКО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Мира пр., д. 10, Красноярск, 660049
телефон (391) 228-62-07, 228-62-24
e-mail: mail@kraseco24.ru
сайт: www.kraseco24.pф

ОГРН 1152468001773 / ОКПО 75795891
ИНН 2460087269 / КПП 246601001

№ 07-4/4439 от 15 АПР 2024 г.
На исх. № 01-39/2554 от 05 апреля 2024 г.

Первому заместителю главы
ЗАО г. Железногорск
по жилищно-коммунальному хозяйству
Р. И. Вычужанину

ул. 22 партсъезда, 21
г. Железногорск, 662971

О предоставлении информации

Уважаемый Роман Игоревич!

В ответ на Ваш запрос о возможности технологического присоединения к электрическим сетям АО «КрасЭКо» (далее – Сетевая организация) энергопринимающих устройств земельного участка с кадастровым номером 24:58:0313001:1909, общей площадью 17 095 кв. м., расположенного по адресу: Красноярский край, городской округ ЗАО г. Железногорск, пр-т Ленинградский, участок 18А, к электрическим сетям АО «КрасЭКо» (далее – Сетевая организация), сообщаю.

– Максимальная мощность: 800 кВт.

– Источник питания: П-8, 110/35/6 кВ (ГХК), яч. № 9, 13 КРУН-6 кВ П-8 ВВtel 10-20-1000, Ш 39103 АСБ-6-3x185, Ш 39106 2АСБ-6-3x185, ТП-392 6/0,4 кВ 2x630 кВА.

Срок осуществления технологического присоединения – в течение 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Мероприятия по технологическому присоединению:

– Сетевая организация выполняет мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.

– Заявитель осуществляет мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства.

Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа Министерства тарифной политики Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка.

Размер платы за технологическое присоединение в 2024 г. определяется приказом № 57-Э от 07.12.2023 г.

Настоящее письмо носит информационный характер и не является техническими условиями. Информация о возможности технологического присоединения действительна на момент ее предоставления.

Для осуществления мероприятий по технологическому присоединению вышеуказанных энергопринимающих устройств, Вам необходимо направить заявку в адрес Общества.

Директор по реализации услуг



М. В. Данеко

