

✓

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

ИНН 2460225783/ КПП 245201001
Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,
ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971
Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,
ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971
Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01
Факс: (391-9) 72-50-17
<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru
№ 01/2492 от 24.04.2024
на № 01-39/3135 от 25.04.2024 г.


Первому заместителю
Главы ЗАТО г. Железнодорожск
по ЖКХ
Р.И. Вычужанину
Красноярский край,
г. Железнодорожск,
ул. XXII Партсъезда, 21
E-mail: kancel@adm.k26.ru
buzun@adm.k26.ru

Об отсутствии возможности подключения
к системе теплоснабжения объекта
на земельном участке по адресу:
ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск,
территория ГСК №92, зем.уч. 100

Уважаемый Роман Игоревич!

ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» сообщает, что возможность подключения к системе теплоснабжения объекта для хранения автотранспорта на земельном участке, с кадастровым номером 24:58:0355001:2998, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, территория ГСК №92, земельный участок 100, отсутствует, в связи с тем, что земельный участок находится вне радиуса эффективного теплоснабжения.

Главный инженер



Е.С. Мухомедьянов

Заместитель главного инженера А.И. Шевелев т. 71-55-00 (доб.4221)

Инженер ПТО С.Г. Байков, т. 71-55-00 (доб.4122)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

ИНН 2460225783/ КПП 245201001
Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,
ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971
Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,
ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971
Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01
Факс: (391-9) 72-50-17
<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru
№ 01/2494 от 24.04 2024
на № 01-39/3136 от 25.04.2024 г.

Первому заместителю
Главы ЗАТО г. Железнодорожск
по ЖКХ
Р.И. Вычужанину
Красноярский край,
ЗАТО Железнодорожск,
г. Железнодорожск,
ул. XXII Партсъезда, 21

**Информация о возможности подключения к централизованной системе
холодного водоснабжения**

Заявитель: Администрация ЗАТО г. Железнодорожск;

Подключаемый объект: нежилое здание;

Кадастровый номер земельного участка: 24:58:0355001:2998;

Местоположение (адрес): Российская Федерация, Красноярский край,
городской округ ЗАТО город Железнодорожск, г. Железнодорожск, территория ГСК №92,
земельный участок 100;

Информация о точках подключения (адрес или описание местоположения
точек или номер колодца, камеры): трубопровод холодного водоснабжения на
участке от т. «А» до т. «Б», эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках
присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность
подключения подключаемого объекта: 3 м³/сут;

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения города Железнодорожска
утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края
№692-в от 28.11.2023.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети $T^{п.м.}$ составляет
29,840 тыс. руб./куб. м./сутки.


Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети $T_d^{пп}$ при диаметре
40 мм и менее составляет 16,922 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2024.

Для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
необходимо заключить договор о подключении (технологическом присоединении)
с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».


Приложение: схема сетей холодного водоснабжения на 1л. в 1 экз.

Главный инженер



Е.С. Мухомедьянов

Схема сетей холодного водоснабжения

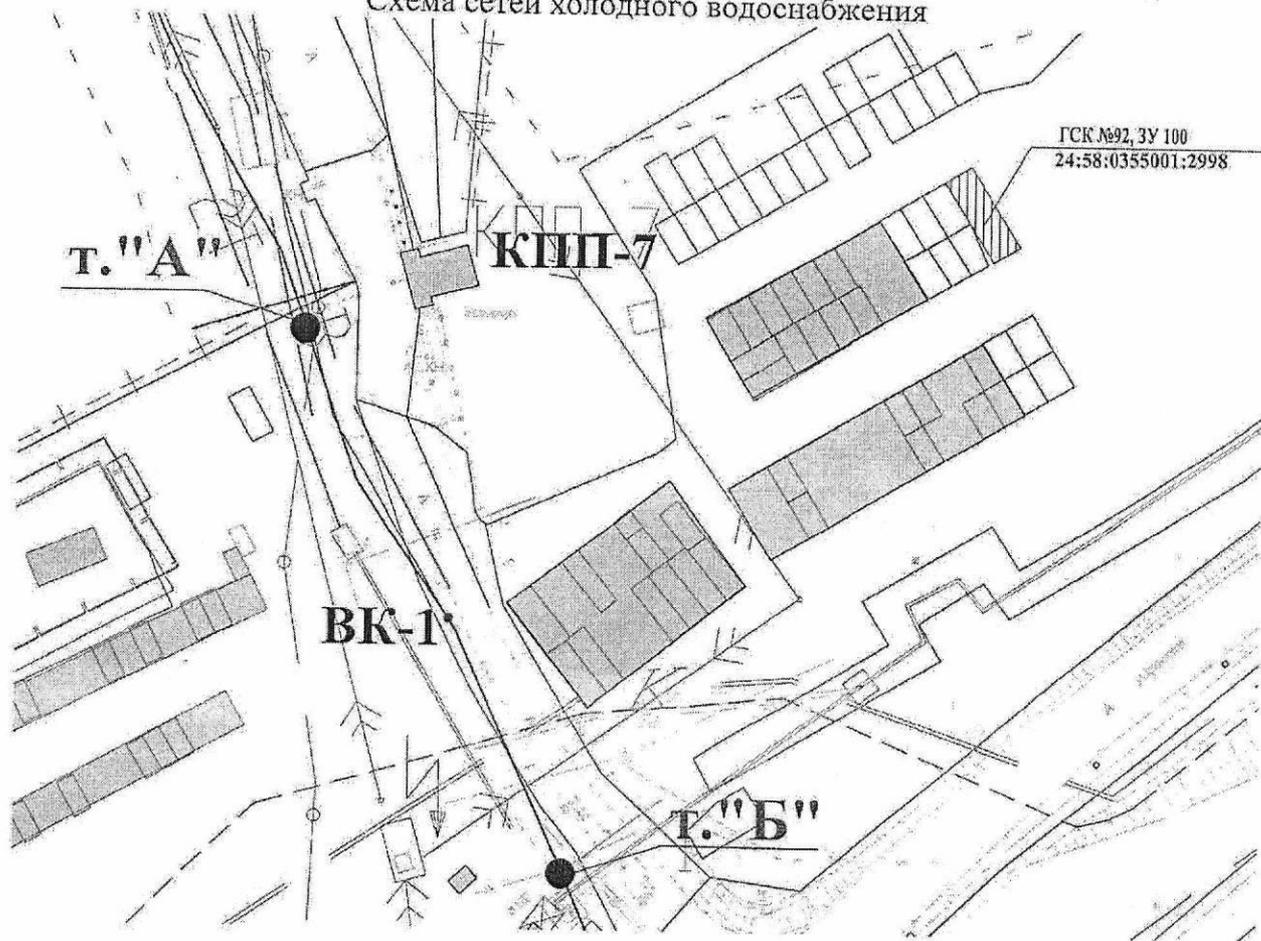

V
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

ИНН 2460225783/ КПП 245201001
Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,
ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971
Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,
ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971
Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01
Факс: (391-9) 72-50-17
<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru
№ 01/2495 от 24.04.2024 г.
на № 01-39/3134 от 25.04.2024 г.

Первому заместителю
Главы ЗАТО г. Железнодорожск
по ЖКХ
Р.И. Вычужанину
Красноярский край,
ЗАТО Железнодорожск,
г. Железнодорожск,
ул. XXII Партсъезда, 21

**Информация о возможности подключения к централизованной системе
водоотведения**

Заявитель: Администрация ЗАТО г. Железнодорожск;

Подключаемый объект: нежилое здание;

Кадастровый номер земельного участка: 24:58:0355001:2998;

Местоположение (адрес): Российская Федерация, Красноярский край,
городской округ ЗАТО город Железнодорожск, г. Железнодорожск, территория ГСК №92,
земельный участок 100;

Информация о точке (точках) подключения (адрес или описание
местоположения точки или номер колодца, камеры): канализационный трубопровод
в колодце КК-35, эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках
присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность
подключения подключаемого объекта: 3 м³/сут;

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения города Железнодорожска утверждены
приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №693-в
от 28.11.2023.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети Т^{п.м.}
составляет 18,380 тыс. руб./куб. м./сутки.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Т^{п.р.}_d при диаметре от 40
мм до 70 мм составляет 9,324 тыс. руб./м.


Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Т^{п.р.}_d при диаметре от 150
мм до 200 мм составляет 12,277 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2024.

Для подключения к централизованной системе водоотведения необходимо
заключить договор о подключении (технологическом присоединении)
с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Приложение: схема сетей водоотведения на 1л. в 1 экз.

Главный инженер



Е.С. Мухомедьянов



КРАСЕКО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Восточная, 18, г. Железногорск,
Красноярский край, 662970,
Тел. приемной/факс: 8 (3919) 71-55-67 доб. 4504
e-mail: oPashnina@kraseco24.ru;
сайт: www.kraseco24.ru
ИНН 2460087269/КПП 245243001

21.05.2024 № *ИС/457*
На № 01-39/3137 от 25.04.2024

Первому заместителю Главы
ЗАО г. Железногорск
по жилищно-коммунальному
хозяйству
Р.И. Вычужанину

22 Партсъезда ул., 21,
г. Железногорск,
Красноярский край, 662971

О предоставлении информации
о возможности подключения объекта,
строящегося на земельном участке с
кадастровым номером 24:58:0355001:2998, к
существующим сетям электроснабжения

Уважаемый Роман Игоревич!

На Ваше письмо о выдаче технических условий, в связи с принятием Администрацией ЗАО г. Железногорск решения о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 24:58:0355001:2998, площадью 109 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАО город Железногорск, г. Железногорск, территория ГСК № 92, гараж № 100, с видом разрешенного использования земельного участка – хранение автотранспорта (2.7.1), сообщая следующее:

- заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение объекта производится с собственником (правообладателем) вышеуказанного земельного участка;

- технологическое присоединение вышеуказанного земельного участка возможно, со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380 В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компанией – 1 год, с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 2 года, с даты заключения договора о технологическом присоединении;



КРАСЭКО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

6. Точка присоединения: РУ-0,4 кВ ТП-185.

Мероприятия:

Сетевая организация выполняет строительство ЛЭП-0,4 кВ до точки присоединения, вблизи границы заявляемого участка, установку прибора учета электроэнергии, вводного коммутационного аппарата, обеспечивает возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии.

Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.

Размер платы за технологическое присоединение в 2024 году определяется на основании приказа министерства тарифной политики Красноярского края № 57-Э от 07.12.2023, и будет указан в счете на оплату потребителю.

Директор

В.М. Романовский

Инженер ПТО,
Цешцов Сергей Васильевич,
+7(3919) 71-55-67, доп. 45-12