

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

Бурун И.В.
10.03.25

ИНН 2460225783/ КПП 245201001
Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,
ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971
Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,
ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971
Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01
Факс: (391-9) 72-50-17
http://kraseco-elektro.ru, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru
№ 011/662 от 05.03.2025 г.
на № 01-39/1314 от 21.02.2025 г.

Первому заместителю
Главы ЗАТО г. Железнодорожск
по ЖКХ
Р.И. Вычужанину
Красноярский край,
г. Железнодорожск,
ул. XXII Партсъезда, 21
E-mail: kancel@adm.k26.ru
vuzun@adm.k26.ru

О предоставлении информации о возможности
подключения к системе теплоснабжения
объекта строительства на земельном участке
24:58:0318001:2777

Вх. № 491
Дата 10.03.2025
Кол-во листов
Осн. 1 пр. -

А.В. Ковалев
070325

Уважаемый Роман Игоревич!

В соответствии с действующей редакцией Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Железнодорожск на 2025 год, возможность подключения к системе теплоснабжения существует при нахождении объекта в радиусе эффективного теплоснабжения.

Подключение к системе теплоснабжения объекта служебные гаражи, на земельном участке, с кадастровым номером 24:58:0318001:2777, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Южная, земельный участок №40А/1, при нахождении в радиусе эффективного теплоснабжения, возможно осуществить путём врезки в тепловую сеть в точке «А» (т.«А»), не эксплуатируемую ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», с суммарной тепловой нагрузкой не более 0,0735 Гкал/час.

Срок подключения – 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к системе централизованного теплоснабжения.

Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края №256-п от 17.12.24 «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», на территории ЗАТО г. Железнодорожск», плата за подключение объектов заявителей, составляет: 6 756, 13 тыс.руб./Гкал/ч без учета НДС.

Размер платы действует с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.

Приложение: Схема сетей теплоснабжения на 1л. в 1экз.


Главный инженер

Е.С. Мухомедьянов

Начальник ПТО А.В. Акентьев, т.71-55-00 (доб.4132)
Инженер ПТО С.Г. Байков, т. 71-55-00 (доб.4122)

№ 01-32/2311
Дата: 06.03.2025
Осн. 1 пр. 1

Схема сетей теплоснабжения

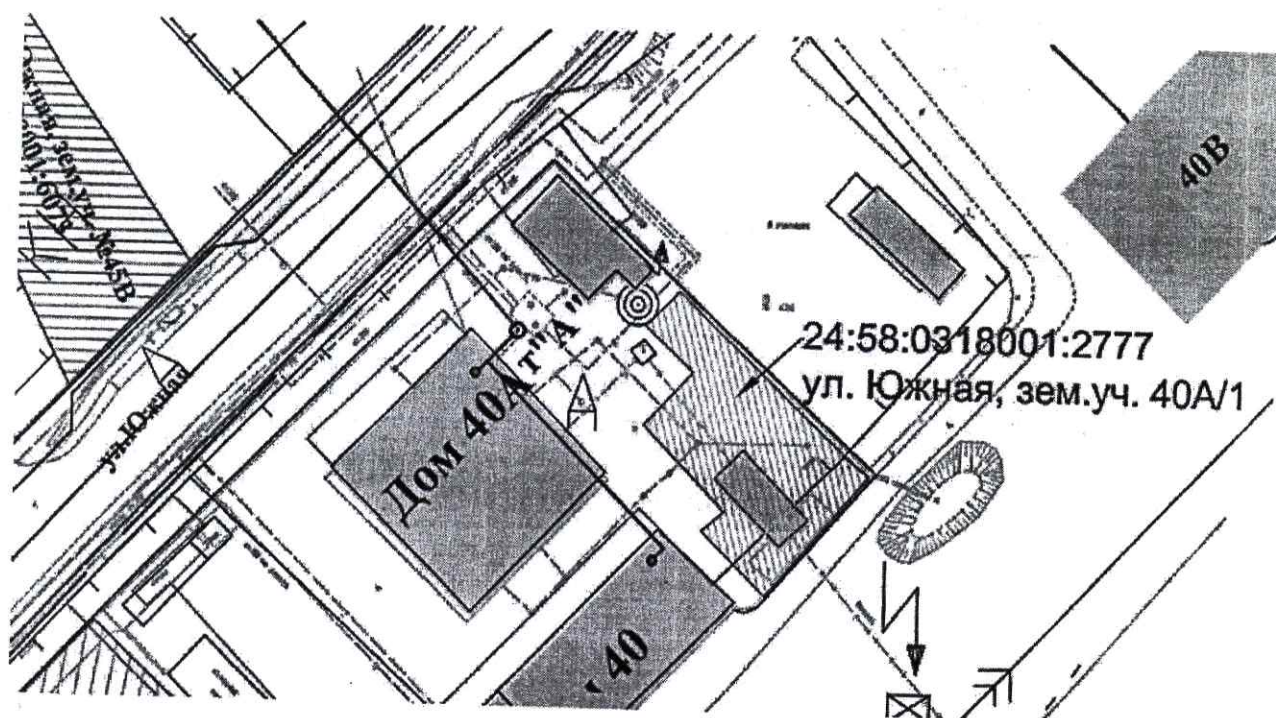

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

ИНН 2460225783/ КПП 245201001

Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,

ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971

Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,

ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971

Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01

Факс: (391-9) 72-50-17

<http://kraseco-electro.ru>, e-mail: mail@kraseco-electro.ru

№ 01/694 от 18.01.2025

на № 01-39/1313 от 21.02.2025 г.

Будун

Первому заместителю

Главы ЗАТО г. Железнодорожск

по ЖКХ

Р.И. Вычужанину

Красноярский край,

ЗАТО Железнодорожск,

г. Железнодорожск,

ул. XXII Партсъезда, 21

Будун
08.03.25
Pr

Информация о возможности подключения к централизованной системе
холодного водоснабжения

АВ Кеваш
030325

Заявитель: Администрация ЗАТО г. Железнодорожск;

Подключаемый объект: нежилое здание;

Кадастровый номер земельного участка: 24:58:0318001:2777;

Местоположение (адрес): РФ, Красноярский край, городской округ ЗАТО г. Железнодорожск, ул. Южная, земельный участок №40А/1;

Информация о точках подключения (адрес или описание местоположения точек или номер колодца, камеры): трубопровод холодного водоснабжения dy150 на участке от ВК-8/1 до ВК-9/ПГ, не эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», трубопровод холодного водоснабжения dy300 на участке от ВК-8/ПГ до ВК-9/ПГ, эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта: 2 м³/сут;

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения города Железнодорожска утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №694-в от 16.12.2024.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети Т^{п.м.} составляет 22,420 тыс. руб./куб. м./сутки.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети Т^{пр} при диаметре 40 мм и менее составляет 22 528,668 тыс. руб./км.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2025.

Для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения необходимо заключить договор о подключении (технологическом присоединении) с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Приложение: схема сетей холодного водоснабжения на 1л. в 1 экз.

Главный инженер

Е.С. Мухомедьянов


Инженер ПТО Е.С. Орлов, т. (391-9) 71-55-00 доб. 4135

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖСК	Вх. № <u>478</u>
	Дата: <u>05.03.2025</u>
	Кол-во листов
	Осн. <u>7</u> пр.

Вх. № <u>01-32/2141</u>
Дата: <u>03.03.2025</u>
Осн. <u>1</u> пр.

Схема сетей холодного водоснабжения

Приложение

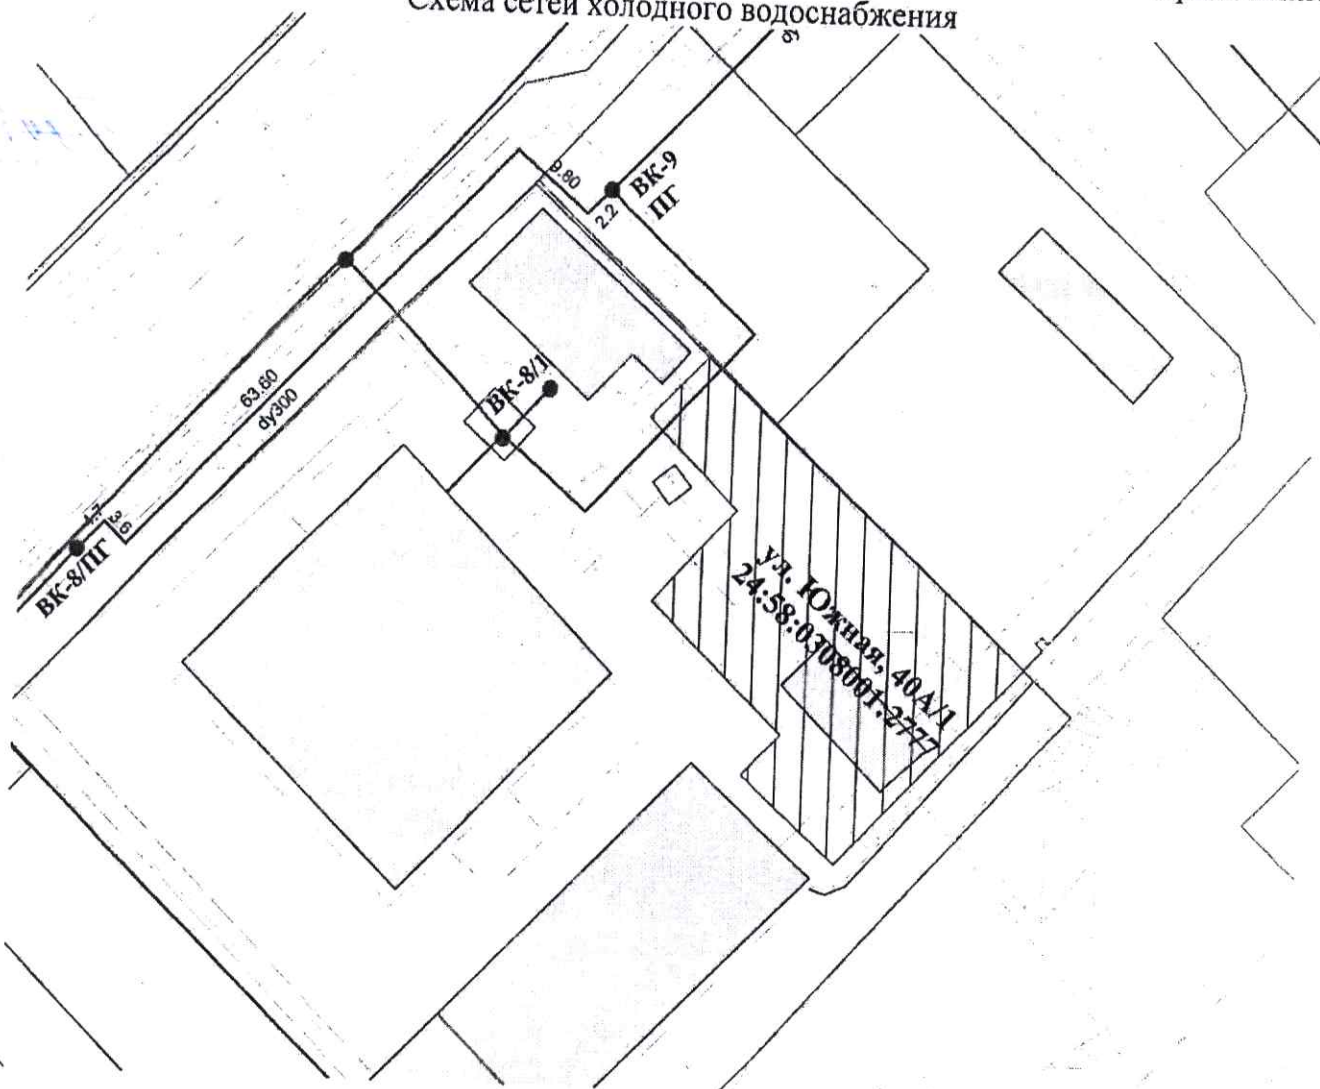

V

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

ИНН 2460225763/ КПП 245201001
Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,
ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971
Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,
ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971
Тел. приемный: (391-9) 71-55-00, 71-55-01
Факс: (391-9) 72-50-17
http://kraseco-elektro.ru, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru
№ 01/616 от 08.03.2025
на № 01-39/1315 от 21.02.2025 г.

Первому заместителю
Главы ЗАТО г. Железнодорожск
по ЖКХ
Р.И. Вычужанину
Красноярский край,
ЗАТО Железнодорожск,
г. Железнодорожск,
ул. XXII Партсъезда, 21

Будун Р.В.
08.03.25

**Информация о возможности подключения к централизованной системе
водоотведения**

Заявитель: Администрация ЗАТО г. Железнодорожск;
Подключаемый объект: нежилое здание;
Кадастровый номер земельного участка: 24:58:0318001:2777;
Местоположение (адрес): РФ, Красноярский край, городской округ ЗАТО
г. Железнодорожск, ул. Южная, земельный участок №40А/1;

Информация о точках подключения (адрес или описание местоположения
точки или номер колодца, камеры): канализационный трубопровод на участке
от т. «А» до т. «Б», не эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках
присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность
подключения подключаемого объекта: 2 м³/сут;

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения города Железнодорожска утверждены
приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №695-в
от 16.12.2024.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети Т^{п.м.}
составляет 20,426 тыс. руб./куб. м./сутки.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Т^{пр}_д при диаметре от 40
мм до 70 мм составляет 12 333,240 тыс. руб./км.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Т^{пр}_д при диаметре от 150
мм до 200 мм составляет 14 072,271 тыс. руб./км.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2025.

Для подключения к централизованной системе водоотведения необходимо
заключить договор о подключении (технологическом присоединении)
с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Приложение: схема сетей водоотведения на 1 л. в 1 экз.

Главный инженер


Инженер ПТО Е.С. Орлов, т. (391-9)71-55-00 доб. 4135

НАКЛАДНАЯ УЧЕТНАЯ КАРТА АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГИСТРИРОВАНИЕ И УЧЕТ ТЕМАТИЧЕСКОСТЬ	Вх. № <u>479</u>
	Дата: <u>05.03.2025</u>
	Кол-во листов <u>1</u>
	И.С. Мухомедьянов

АКТИВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖСК	ИТОГ: <u>01-32/2142</u>
	<u>03.03.2025</u>
	ОСН. <u>1</u> пр. <u>1</u>

Схема сетей водоотведения

Приложение

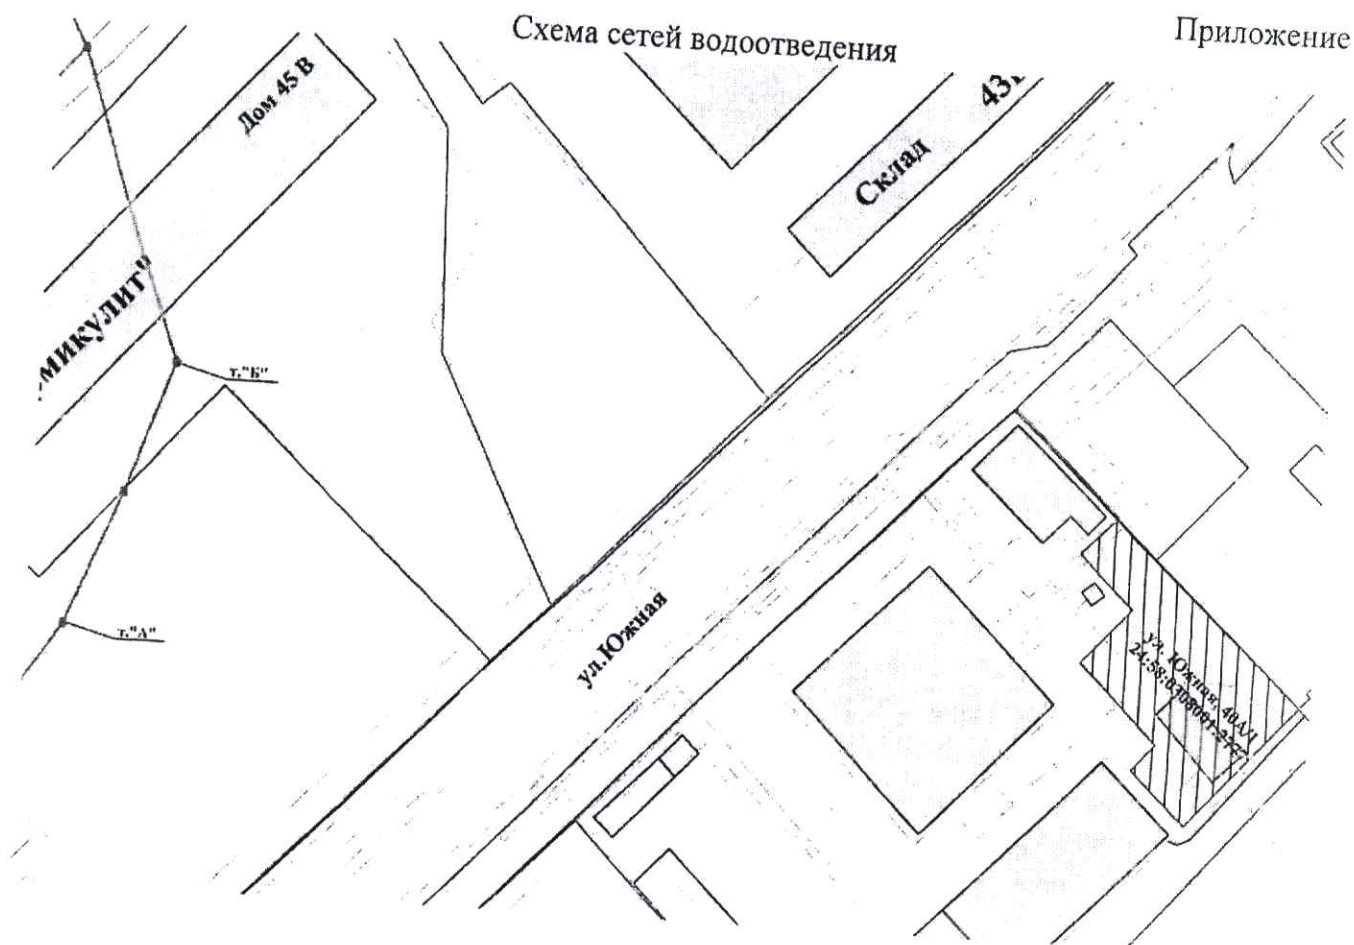



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ
ул. Восточная, 18, г. Железнодорожск,
Красноярский край, 662970,
Тел. приемной/факс: 8 (3919) 71-55-67 доб. 4504
e-mail: oPashnina@kraseco24.ru;
сайт: www.kraseco24.ru
ИНН 2460087269/КПП 245243001

21.02.2025 № ЖС-118
На № 01-39/1316 от 21.02.2025 г.

О предоставлении информации
о возможности подключения объекта
строящегося на земельном участке
с кадастровым номером 24:58:0318001:2777
к существующим сетям электроснабжения
(не является Техническими условиями на
технологическое присоединение)

Выжиганов М.И.

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»	Вх. № 411
	Дата 25.02.2025
	Кол-во листов
	Осн. 2 пр. -

Первому заместителю Главы
ЗАО г. Железнодорожск
Р.И. Выжиганину

22 Партсъезда ул., 21 д.,
г. Железнодорожск,
Красноярский край, 662971

А.В. Ковалеву
21.02.25
Бушун М.В.
24.02.25

Уважаемый Роман Игоревич!

На Ваше письмо о выдаче технических условий в связи с принятием Администрацией ЗАО г. Железнодорожск, решения о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0318001:2777, площадью 1209 кв.м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАО город Железнодорожск, город Железнодорожск, ул. Южная, земельный участок № 40А/1, с видом разрешенного использования – служебные гаражи, сообщаем следующее:

- заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.

- технологическое присоединение земельного участка с кадастровым номером 24:58:0318001:2777, площадью 1209 кв.м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАО город Железнодорожск, город Железнодорожск, ул. Южная, земельный участок № 40А/1, с видом разрешенного использования – заправка транспортных средств, возможно со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380 В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;

01-32/1464
21.02.2025

Осн. 2 пр. -

4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 2 года, с даты заключения договора о технологическом присоединении;
6. Точка присоединения: сб.шины РУ-0,4кВ ТП-151.

Мероприятия:

Сетевая организация выполняет строительство ЛЭП-0,4 кВ до точки присоединения, вблизи границы заявляемого участка, установку прибора учета электроэнергии, коммутационного аппарата, обеспечивает возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии.

Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.

Размер платы за технологическое присоединение в 2025 году определяется на основании приказа РЭК Красноярского края № 58-Э от 28.11.2024, и будет указан в счете на оплату потребителю.

Директор



В.М. Романовский

