

✓

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

ИНН 2460225783/ КПП 245201001
Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,
ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971
Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,
ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971
Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01
Факс: (391-9) 72-50-17
<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru
№ 01/335 от 04.02.2025 г.
на № 01-39/617 от 29.01.2024 г.


Первому заместителю
Главы ЗАТО г. Железнодорожск
по ЖКХ
Р.И. Вычужанину
Красноярский край,
г. Железнодорожск,
ул. XXII Партсъезда, 21
E-mail: kancel@adm.k26.ru
buzun@adm.k26.ru

Об отсутствии возможности подключения
к системе теплоснабжения объекта
на земельном участке по адресу:
ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск,
ГК №84, бокс №4, гараж 23

Уважаемый Роман Игоревич!

ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» сообщает, что возможность подключения
к системе теплоснабжения объекта размещение индивидуального гаража на
земельном участке, с кадастровым номером 24:58:0308001:549, по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ГК №84, бокс №4,
гараж 23, отсутствует, в связи с тем, что земельный участок находится
за радиусом эффективного теплоснабжения.

Главный инженер

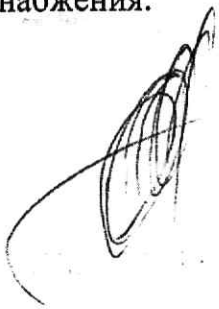

Е.С. Мухомедьянов

Начальник ПТО А.В. Акентьев т.71-55-00 (доб.4132)

Инженер ПТО С.Г. Байков, т. 71-55-00 (доб.4122)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

ИНН 2460225783/ КПП 245201001
Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,
ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 662971
Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,
ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 662971
Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01
Факс: (391-9) 72-50-17
http://kraseco-elektro.ru, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru
№ 01/320 от 03.02.2025 г.
на № 01-39/618 от 29.01.2025 г.

Первому заместителю
Главы ЗАТО г. Железногорск
по ЖКХ
Р.И. Вычужанину
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. XXII Партсъезда, 21

Бузуев

А.В. Ковальчу
04.02.25

Бузуев Р.И.
17.02.25
[Signature]

**Информация о возможности подключения к централизованной системе
холодного водоснабжения**

Бузуев Р.И.
05.02.25
[Signature]

Заявитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск;

Подключаемый объект: гараж;

Кадастровый номер земельного участка: 24:58:0318001:549;

Местоположение (адрес): Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, г/к №84, бокс №4, гараж №23;

Информация о точках подключения (адрес или описание местоположения
точек или номер колодца, камеры): трубопровод холодного водоснабжения dу300 на
участке от ВК-2 до т. «А», эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках
присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность
подключения подключаемого объекта: 2 м³/сут;

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения города Железногорска
утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края
№694-в от 16.12.2024.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети Т^{п.м.} составляет
22,420 тыс. руб./куб. м./сутки.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети Т_д^{пр} при диаметре
40 мм и менее составляет 22 528,668 тыс. руб./км.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2025.

Для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
необходимо заключить договор о подключении (технологическом присоединении)
с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Приложение: схема сетей холодного водоснабжения на 1л. в 1 экз.

Главный инженер

Вх. № <u>308</u>
Дата: <u>14.02.2025</u>
Кол-во листов
осн. <u>1</u> пр. <u>1</u>


[Signature]

Е.С. Мухомедьянов

Начальник ПТО А.В. Акентьев т. (391-9)71-55-00 доб. 4132
Инженер ПТО Е.С. Орлов, т. (391-9)71-55-00 доб. 4135

№ <u>01-32/1043</u>
Дата: <u>04.02.2025</u>
осн. <u>1</u> пр. <u>1</u>

Схема сетей холодного водоснабжения

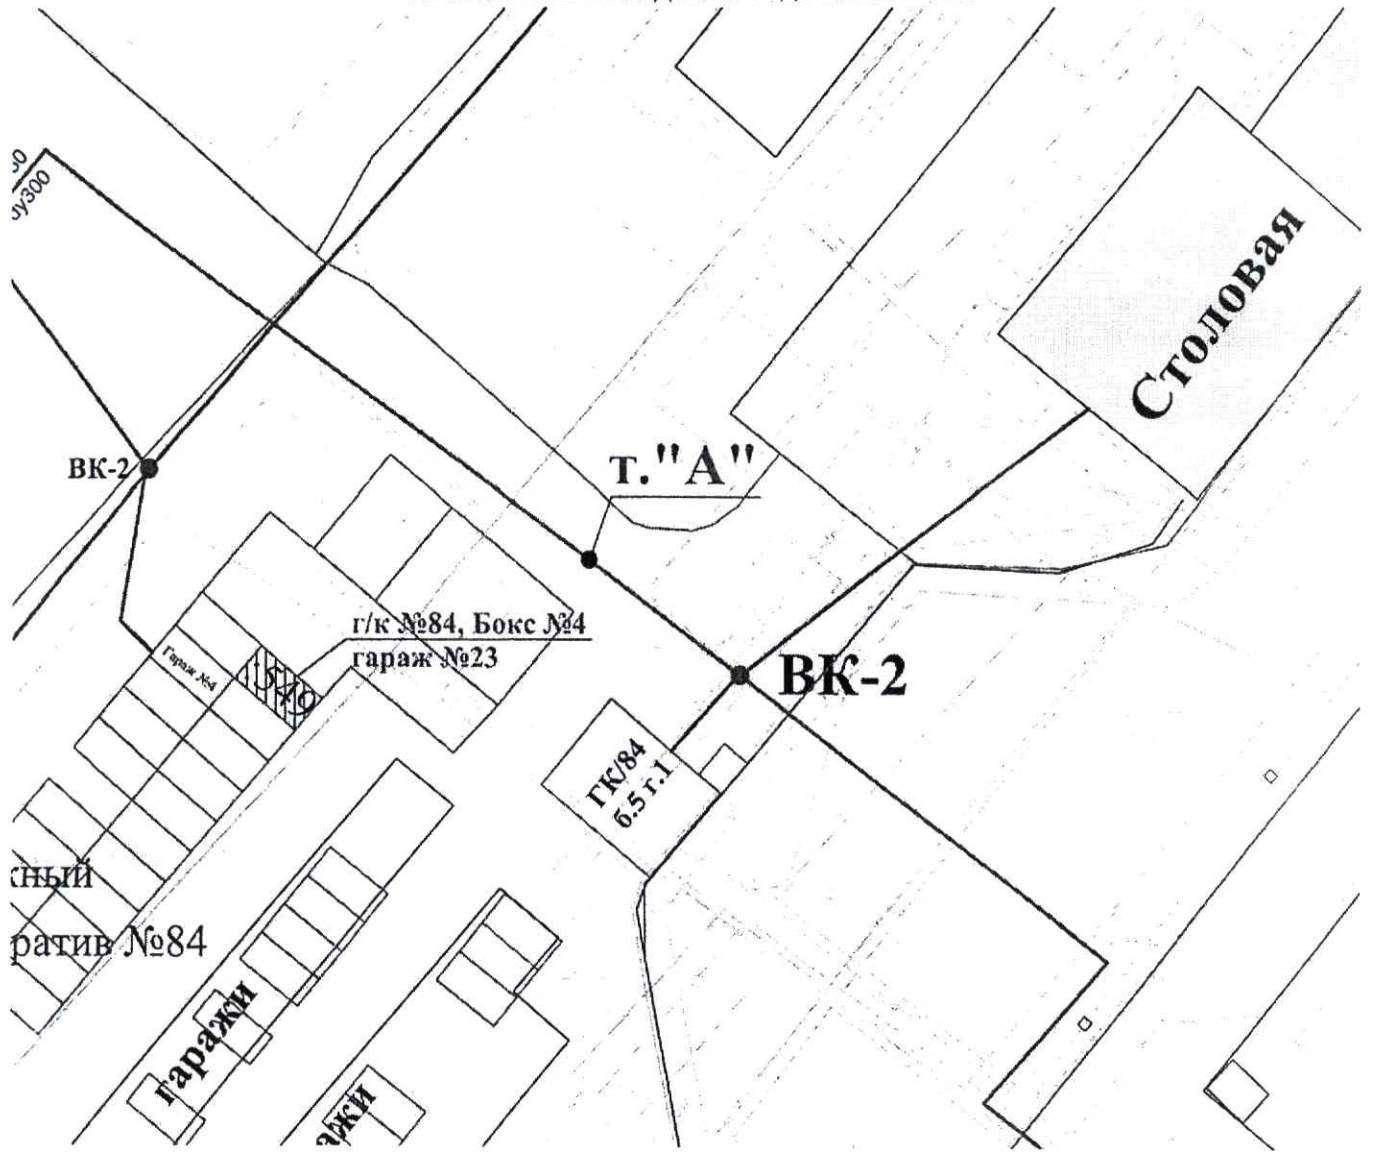

↓

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

ИНН 2460225783/ КПП 245201001
Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,
ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 662971
Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,
ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 662971
Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01
Факс: (391-9) 72-50-17
http://kraseco-elektro.ru, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru
№ 011/319 от 03.02. 2025 г.
на № 01-39/616 от 29.01.2025 г.

Первому заместителю
Главы ЗАТО г. Железногорск
по ЖКХ
Р.И. Вычужанину
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. XXII Партсъезда, 21

Брызгалов
10/01/25
[Signature]

Бурум
А.В. Ковалева
04.02.25
[Signature]

Вх. №	309
Дата	11.02.2025
Кол-во листов	1
Осн.	1
Пр.	1

**Информация о возможности подключения к централизованной системе
водоотведения**

Бурум Р.И.
08.02.25
[Signature]

Заявитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Подключаемый объект: гараж;
Кадастровый номер земельного участка: 24:58:0318001:549;
Местоположение (адрес): Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, г/к №84, бокс №4, гараж №23;

Информация о точках подключения (адрес или описание местоположения
точки или номер колодца, камеры): канализационный трубопровод dy200 в точке «А»,
не эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках
присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность
подключения подключаемого объекта: 2 м³/сут;

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения города Железногорска утверждены
приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №695-в
от 16.12.2024.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети Т^{п.м.}
составляет 20,426 тыс. руб./куб. м./сутки.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Т^{п.р.}_d при диаметре от 40
мм до 70 мм составляет 12 333,240 тыс. руб./км.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Т^{п.р.}_d при диаметре от 150
мм до 200 мм составляет 14072,271 тыс. руб./км.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2025.

Для подключения к централизованной системе водоотведения необходимо
заключить договор о подключении (технологическом присоединении)
с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Приложение: схема сетей водоотведения на 1л. в 1 экз.

Главный инженер


[Signature]

Е.С. Мухомедьянов

Начальник ПТО А.В. Актентьев т. (391-9)71-55-00 доб. 4132
Инженер ПТО Е.С. Орлов, т. (391-9)71-55-00 доб. 4135

№	01-32/1079
Дата:	04.02.2025
Осн.	1
Пр.	1

Схема сетей водоотведения

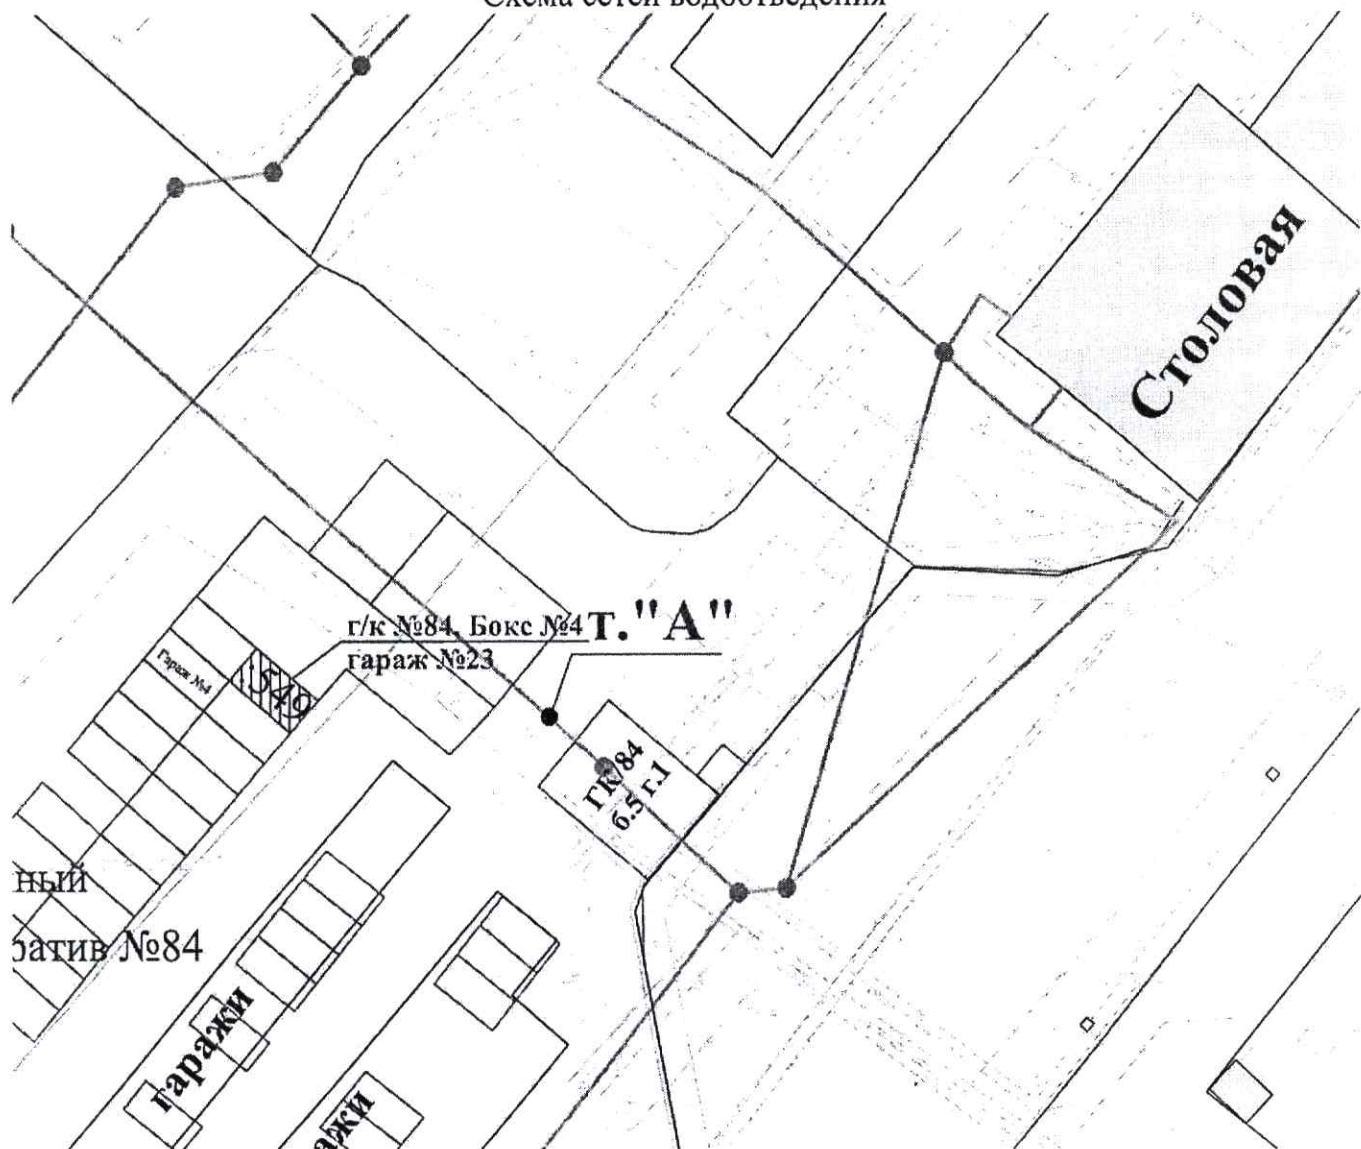



КРАСЕКО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ
ул. Восточная, 18, г. Железногорск,
Красноярский край, 662970,
Тел. приемной/факс: 8 (3919) 71-55-67 доб. 4504
e-mail: OPashnina@kraseco24.ru;
сайт: www.kraseco24.ru
ИНН 2460087269/КПП 245243001

04.02.2025 № М-44
На № 01-39/615 от 29.01.2025 г.

Первому заместителю Главы
ЗАТО г. Железногорск
Р.И. Вычужанину

22 Партсъезда ул., 21 д.,
г. Железногорск,
Красноярский край, 662971

О предоставлении информации
о возможности подключения объекта
строящегося на земельном участке
с кадастровым номером 24:58:0308001:549
к существующим сетям электроснабжения
(не является Техническими условиями на
технологическое присоединение)

Уважаемый Роман Игоревич!

На Ваше письмо о выдаче технических условий в связи с принятием Администрацией ЗАТО г. Железногорск, решения о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0308001:549, площадью 34 кв.м местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, г/к № 84, бокс № 4, гараж № 23, с видом разрешенного использования – место размещения индивидуального гаража, сообщая следующее:

- заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.

- технологическое присоединение земельного участка с кадастровым номером 24:58:0308001:549, площадью 34 кв.м местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, г/к № 84, бокс № 4, гараж № 23, с видом разрешенного использования – место размещения индивидуального гаража, возможно со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380 В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;

4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 2 года, с даты заключения договора о технологическом присоединении;
6. Точка присоединения: сб.шины РУ-0,4кВ ТП-131у .

Мероприятия:

Сетевая организация выполняет строительство ЛЭП-0,4 кВ до точки присоединения, вблизи границы заявляемого участка, установку прибора учета электроэнергии, коммутационного аппарата, обеспечивает возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии.

Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.

Размер платы за технологическое присоединение в 2025 году определяется на основании приказа РЭК Красноярского края № 58-Э от 28.1.2024, и будет указан в счете на оплату потребителю.

Директор



В.М. Романовский