

✓

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

---

ИНН 2460225783/ КПП 245201001  
Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,  
ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 662971  
Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,  
ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 662971  
Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01  
Факс: (391-9) 72-50-17  
<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: [mail@kraseco-elektro.ru](mailto:mail@kraseco-elektro.ru)  
№ 01/546 от 20.02.2025  
на № 01-39/1188 от 18.02.2025 г.


Первому заместителю  
Главы ЗАТО г. Железногорск  
по ЖКХ  
Р.И. Вычужанину  
Красноярский край,  
г. Железногорск,  
ул. XXII Партсъезда, 21  
E-mail: [kancel@adm.k26.ru](mailto:kancel@adm.k26.ru)  
[buzun@adm.k26.ru](mailto:buzun@adm.k26.ru)

Об отсутствии возможности подключения  
к системе теплоснабжения объекта  
на земельном участке по адресу:  
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  
примерно в 1941 м по направлению  
на северо-восток от жилого дома  
по ул. Луговая, 2Б в п. Додоново

Уважаемый Роман Игоревич!

ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» сообщает, что возможность подключения  
к системе теплоснабжения объекта для индивидуального жилищного  
строительства на земельном участке, с кадастровым номером 24:58:0502001:867,  
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно  
в 1941 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Б  
в п. Додоново, отсутствует, в связи с тем, что земельный участок находится  
за радиусом эффективного теплоснабжения.

Главный инженер

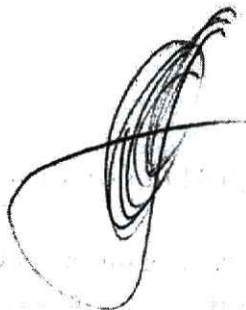

Е.С. Мухомедьянов

Заместитель главного инженера А.И. Шевелев

Инженер ПТО С.Г. Байков, т. 71-55-00 (доб.4122)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

ИНН 2460225783/ КПП 245201001  
 Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,  
 ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971  
 Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,  
 ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971  
 Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01  
 Факс: (391-9) 72-50-17  
<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: [mail@kraseco-elektro.ru](mailto:mail@kraseco-elektro.ru)  
 № 01/545 от 20.02.2025 г.  
 на № 01-39/1189 от 18.02.2025 г.

Первому заместителю  
 Главы ЗАТО г. Железнодорожск  
 по ЖКХ  
 Р.И. Вычужанину  
 Красноярский край,  
 ЗАТО Железнодорожск,  
 г. Железнодорожск,  
 ул. XXII Партсъезда, 21

**Информация о возможности подключения к централизованной системе  
холодного водоснабжения**

Заявитель: Администрация ЗАТО г. Железнодорожск;

Подключаемый объект: нежилое здание;

Кадастровый номер земельного участка: 24:58:0502001:867;

Местоположение (адрес): Российская Федерация, Красноярский край,  
ЗАТО Железнодорожск, примерно в 1941 м по направлению на северо-восток от жилого  
дома, ул. Луговая, 2Е в п. Додоново;

Информация о точке (точках) подключения (адрес или описание  
местоположения точки или номер колодца, камеры): трубопровод холодного  
водоснабжения в колодце ВК-10 (в районе ж/д ул. Полевая, 32);

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках  
присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность  
подключения подключаемого объекта: 1 м<sup>3</sup>/сут;

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)  
к централизованной системе холодного водоснабжения города Железнодорожска  
утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №694-  
в от 16.12.2024.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети Т<sup>п.м.</sup> составляет  
22,420 тыс. руб./куб. м./сутки.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети Т<sub>d</sub><sup>п.п.</sup> при диаметре  
40 мм и менее составляет 22 528,668 тыс. руб./км.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2025.

Для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения  
необходимо заключить договор о подключении (технологическом присоединении)  
с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Приложение: схема сетей холодного водоснабжения на 1л. в 1 экз.

Главный инженер

Е.С. Мухомедьянов





Схема сетей холодного водоснабжения

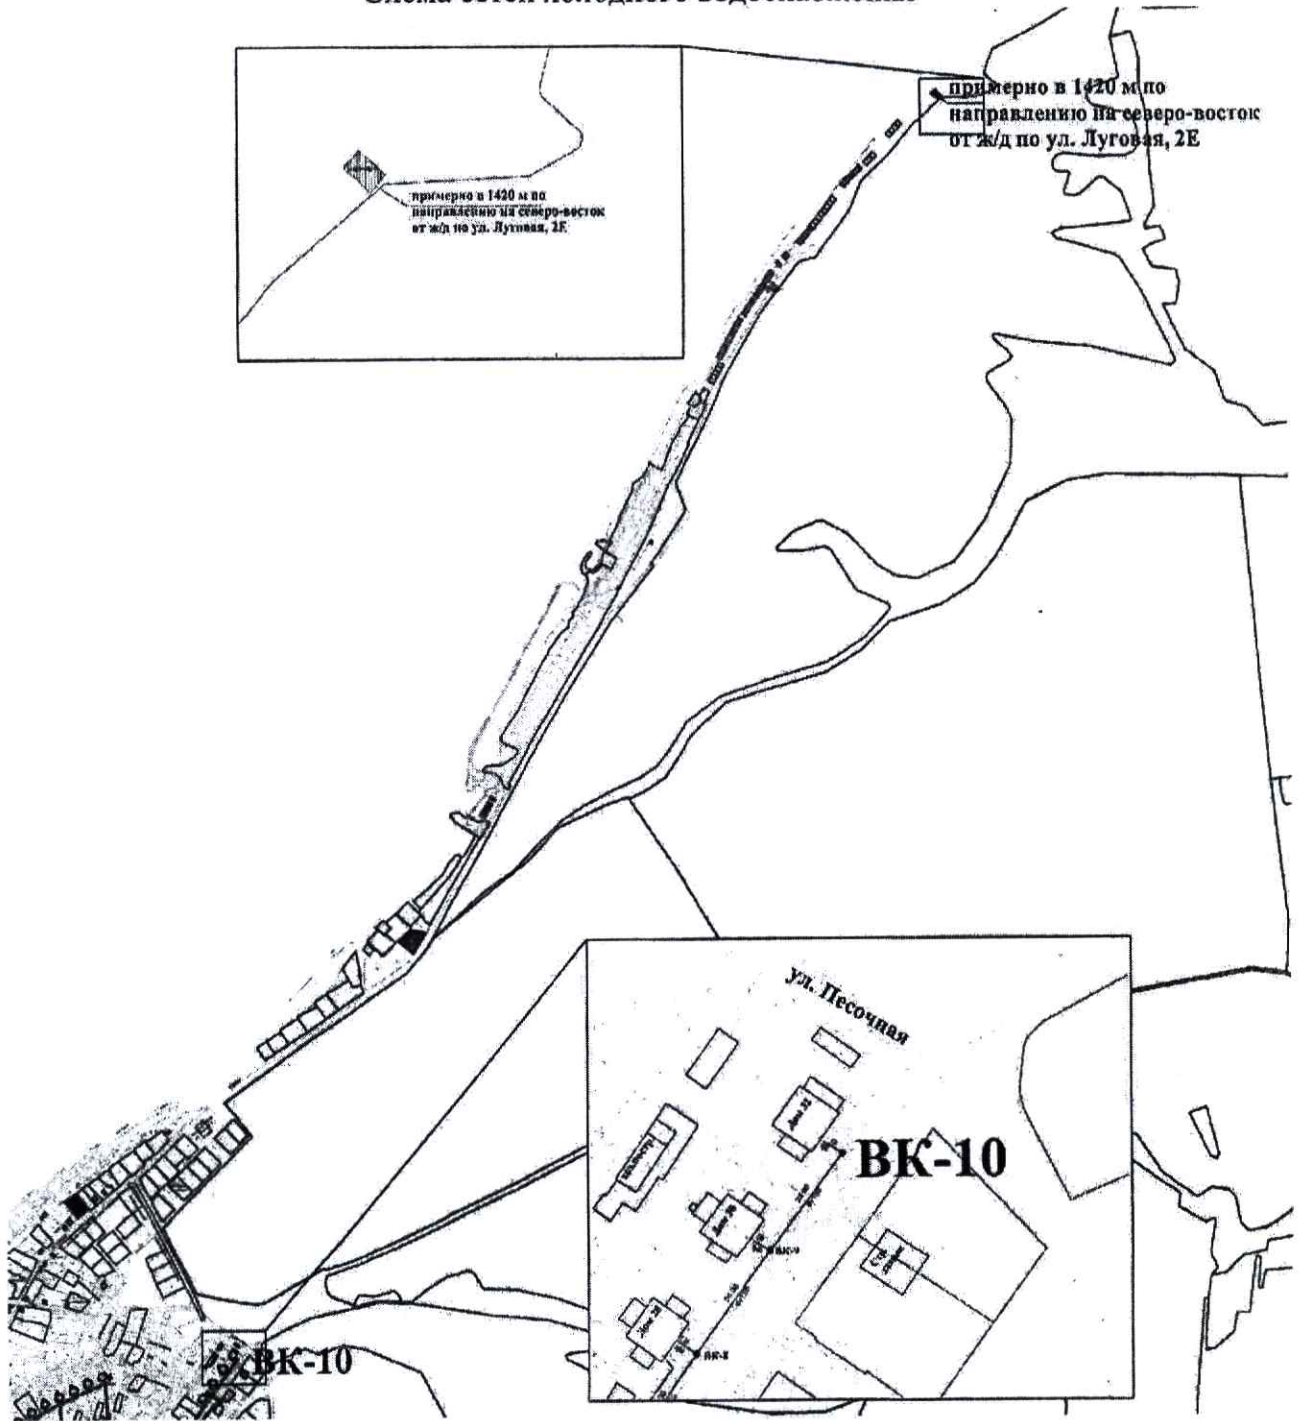

✓

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

---

ИНН 2460225783/ КПП 245201001

Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,

ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971

Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,

ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971

Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01

Факс: (391-9) 72-50-17

<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: [mail@kraseco-elektro.ru](mailto:mail@kraseco-elektro.ru)

№ 01/542 от 20.02.2025 г.


на № 01-39/1190 от 18.02.2025 г.

Первому заместителю  
Главы ЗАТО г. Железнодорожск  
по ЖКХ  
Р.И. Вычужанину  
Красноярский край,  
ЗАТО Железнодорожск,  
г. Железнодорожск,  
ул. XXII Партсъезда, 21

Уважаемый Роман Игоревич!

ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» сообщает, что в связи с отсутствием сетей водоотведения в данном районе необходимо предусмотреть устройство септика для осуществления водоотведения от объекта на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0501001:867, расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, примерно в 1941 м по направлению на северо-восток от жилого дома, ул. Луговая, 2Е в п. Додоново.

Главный инженер

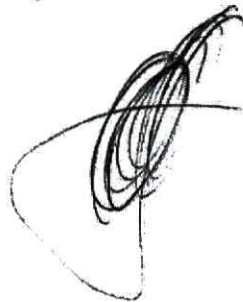

Е.С. Мухомедьянов



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

**ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ**  
ул. Восточная, 18, г. Железнодорожск,  
Красноярский край, 662970,  
Тел. приемной/факс: 8 (3919) 71-55-67 доб. 4504  
e-mail: oPashnina@kraseco24.ru;  
сайт: www.kraseco24.ru  
ИНН 2460087269/КПП 245243001

*26.02.2025* № *ЖК-133*  
На № 01-39/1191 от 18.02.2025 г.

*Бузын И.В.*

О предоставлении информации  
о возможности подключения объекта  
строящегося на земельном участке  
с кадастровым номером 24:58:0502001:867  
к существующим сетям электроснабжения  
(не является Техническими условиями на  
технологическое присоединение)

*И.В. Ковалев*  
*03.03.25*

Первому заместителю Главы  
ЗАТО г. Железнодорожск  
Р.И. Вычужанину

22 Партсъезда ул., 21 д.,  
г. Железнодорожск,  
Красноярский край, 662971

*Бузын И.В.*  
*03.03.25*

Уважаемый Роман Игоревич!

На Ваше письмо о выдаче технических условий в связи с принятием Администрацией ЗАТО г. Железнодорожск, решения о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0502001:867, площадью 240 кв.м местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, примерно в 1941 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Е в п. Додоново, с видом разрешенного использования земельного участка – причалы для маломерных судов, сообщаем следующее:

- заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.

- технологическое присоединение земельного участка с кадастровым номером 24:58:0502001:867, площадью 240 кв.м местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, примерно в 1941 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Е в п. Додоново, с видом разрешенного использования земельного участка – причалы для маломерных судов, возможно со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380 В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК	Вх. № <i>01-32/2068</i>
	Дата: <i>03.03.2025</i>
СОН <i>1</i>	ЛФ <i>-</i>

4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 2 года, с даты заключения договора о технологическом присоединении;
6. Точка присоединения: от оп. №5 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-563.

Мероприятия:

Сетевая организация выполняет строительство ЛЭП-0,4 кВ до точки присоединения, вблизи границы заявляемого участка, установку прибора учета электроэнергии, коммутационного аппарата, обеспечивает возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии.

Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.

Размер платы за технологическое присоединение в 2025 году определяется на основании приказа РЭК Красноярского края № 58-Э от 28.11.2024, и будет указан в счете на оплату потребителю.

Директор



В.М. Романовский