

✓

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

---

ИНН 2460225783/ КПП 245201001

Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,

ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971

Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,

ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971

Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01

Факс: (391-9) 72-50-17

<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: [mail@kraseco-elektro.ru](mailto:mail@kraseco-elektro.ru)

№ 011/4665 от 25.09.2024 г.

на № 01-39/6936 от 18.09.2024 г.


Первому заместителю  
Главы ЗАТО г. Железнодорожск  
по ЖКХ  
Р.И. Вычужанину  
Красноярский край,  
г. Железнодорожск,  
ул. XXII Партсъезда, 21  
E-mail: [kancel@adm.k26.ru](mailto:kancel@adm.k26.ru)  
[buzun@adm.k26.ru](mailto:buzun@adm.k26.ru)

Об отсутствии возможности подключения  
к системе теплоснабжения объекта  
на земельном участке по адресу:  
ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск,  
ул. Березовая, 3

Уважаемый Роман Игоревич!

ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» сообщает, что возможность подключения  
к системе теплоснабжения объекта для индивидуального жилищного  
строительства на земельном участке, с кадастровым номером 24:58:0303030:145,  
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск,  
ул. Березовая, 3, отсутствует, в связи с тем, что земельный участок находится  
за радиусом эффективного теплоснабжения.

Главный инженер



Е.С. Мухомедьянов

Заместитель главного инженера А.И. Шевелев

Инженер ПТО С.Г. Байков, т. 71-55-00 (доб.4122)

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL  
STATE OF NEW YORK

TO THE HONORABLE SENATE  
AND ASSEMBLY  
OF THE STATE OF NEW YORK  
IN SENATE  
JANUARY 14, 1914

REPORT  
OF THE  
COMMISSIONER OF THE  
LAND OFFICE  
IN RESPONSE TO  
RESOLUTION PASSED BY THE SENATE  
JANUARY 14, 1914

ALBANY:  
J.B. LIPPINCOTT & CO.  
1914

PRINTED BY THE STATE PRINTING OFFICE

THE LAND OFFICE OF THE STATE OF NEW YORK  
HAS THE HONOR TO ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF  
A COPY OF THE REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE  
LAND OFFICE, IN RESPONSE TO RESOLUTION PASSED BY  
THE SENATE, JANUARY 14, 1914, AND TO STATE THAT  
THE SAME HAS BEEN FILED IN THE OFFICE OF THE  
ATTORNEY GENERAL.

ATTEST:  
JANUARY 14, 1914

CLERK OF THE SENATE



THE STATE OF NEW YORK  
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL  
JANUARY 14, 1914

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

ИНН 2460225783/ КПП 245201001

Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,

ЗАО Железнодорожск, Красноярский край, 662971

Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,

ЗАО Железнодорожск, Красноярский край, 662971

Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01

Факс: (391-9) 72-50-17

<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: [mail@kraseco-elektro.ru](mailto:mail@kraseco-elektro.ru)

№ 01/4691 от 25.09 2024 г.

на № 01-39/6937 от 18.09.2024 г.

Исполняющему обязанности  
Главы ЗАО г. Железнодорожск  
по ЖКХ  
Р.И. Вычужанину  
Красноярский край,  
ЗАО Железнодорожск,  
г. Железнодорожск,  
ул. XXII Партсъезда, 21

Информация о возможности подключения к централизованной системе  
холодного водоснабжения

Заявитель: Администрация ЗАО г. Железнодорожск;

Подключаемый объект: индивидуальный жилой жом;

Кадастровый номер земельного участка: 24:58:0303030:145;

Местоположение (адрес): Российская Федерация, Красноярский край, ЗАО  
Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Березовая, 3;

Информация о точках подключения (адрес или описание местоположения  
точек или номер колодца, камеры): трубопровод холодного водоснабжения  
в колодце ВК-13', не эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;  
трубопровод холодного водоснабжения в колодце ВК-1, эксплуатируемый  
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках  
присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность  
подключения подключаемого объекта: 2 м³/сут;

В связи с низким давлением холодной воды, для обеспечения возможности  
предоставления качественной услуги холодного водоснабжения требуется  
строительство водопроводной насосной станции.

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)  
к централизованной системе холодного водоснабжения города Железнодорожска  
утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края  
№692-в от 28.11.2023.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети  $T^{п.м.}$  составляет  
29,840 тыс. руб./куб. м./сутки.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети  $T_d^{п.р.}$  при диаметре  
40 мм и менее составляет 16,922 тыс. руб./м.


Срок действия установленных тарифов до 31.12.2024.

Для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения  
необходимо заключить договор о подключении (технологическом присоединении)  
с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Приложение: схема сетей холодного водоснабжения на 1 л. в 1 экз.


Главный инженер

Инженер ПТО Е.С. Орлов, т. (391-9)71-55-00 доб. 4135



Е.С. Мухомедьянов

Схема сетей холодного водоснабжения

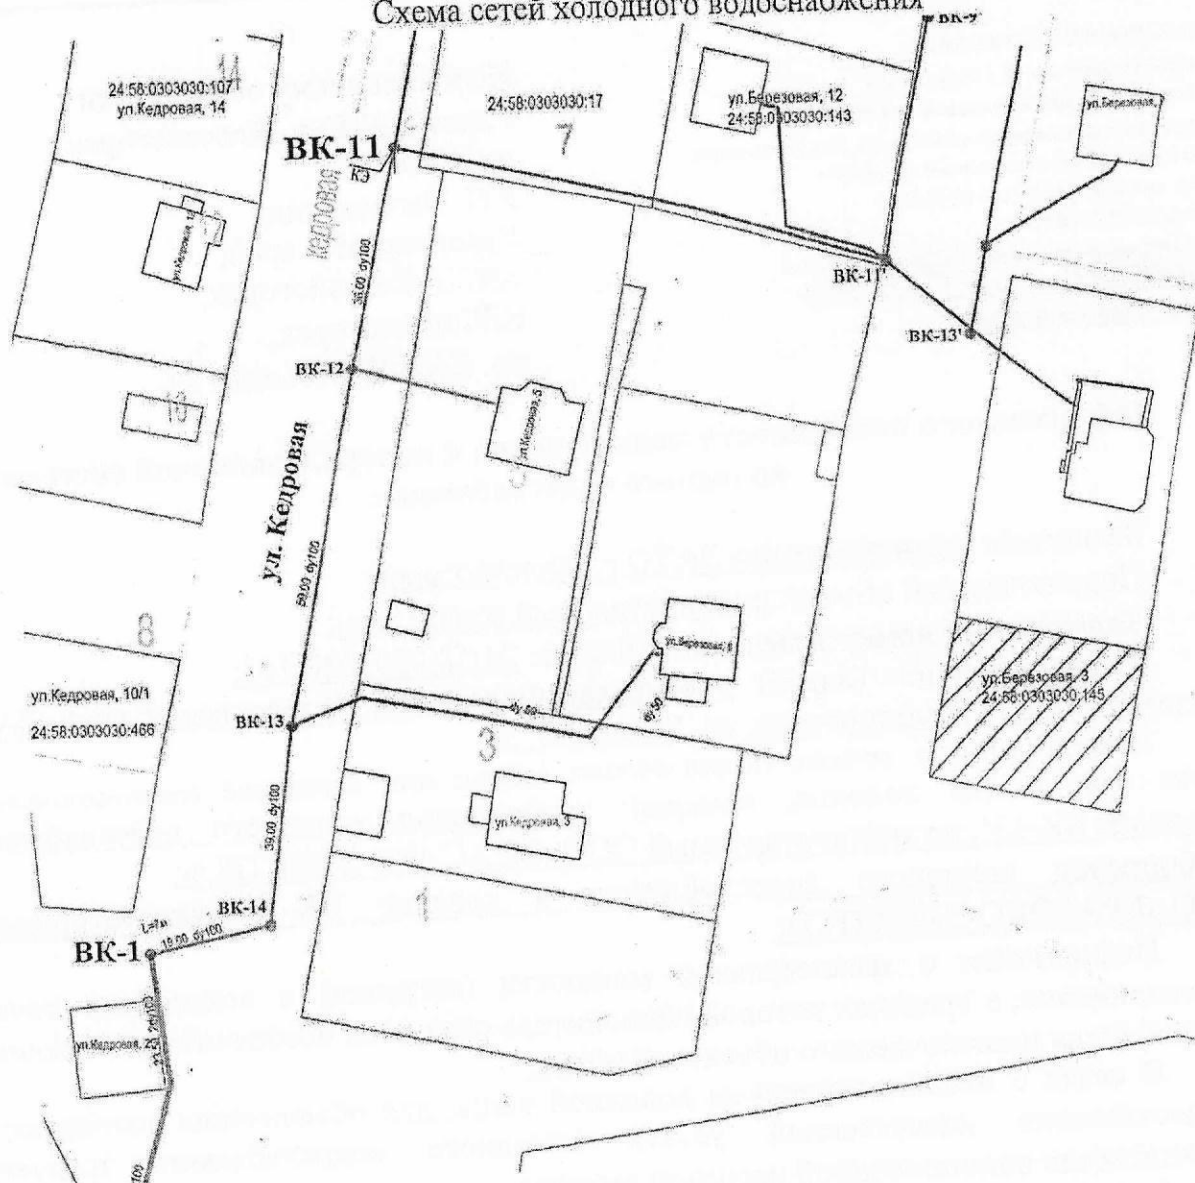



✓

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

ИНН 2460225763/ КПП 245201001  
Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,  
ЗАО Железнодорожск, Красноярский край, 662971  
Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,  
ЗАО Железнодорожск, Красноярский край, 662971  
Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01  
Факс: (391-9) 72-50-17  
<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: [mail@kraseco-elektro.ru](mailto:mail@kraseco-elektro.ru)  
№ 014694 от 25.09.2024 г.  
на № 01-39/6939 от 18.09.2024 г.

Исполняющему обязанности  
Главы ЗАО г. Железнодорожск  
по ЖКХ  
Р.И. Вычужанину  
Красноярский край,  
ЗАО Железнодорожск,  
г. Железнодорожск,  
ул. XXII Партсъезда, 21

**Информация о возможности подключения к централизованной системе  
водоотведения**

Заявитель: Администрация ЗАО г. Железнодорожск;  
Подключаемый объект: индивидуальный жилой жом;  
Кадастровый номер земельного участка: 24:58:0303030:145;  
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Красноярский край, ЗАО  
Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Березовая, 3;

Информация о точке (точках) подключения (адрес или описание  
местоположения точки или номер колодца, камеры): канализационный трубопровод,  
в колодце КК-20, не эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;  
канализационный трубопровод в колодце КК-100 эксплуатируемый  
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках  
присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность  
подключения подключаемого объекта: 2 м<sup>3</sup>/сут;

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)  
к централизованной системе водоотведения города Железнодорожска утверждены  
приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №693-в  
от 28.11.2023.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети Т<sub>п.м.</sub>  
составляет 18,380 тыс. руб./куб. м./сутки.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Т<sub>д</sub><sup>пр</sup> при диаметре от 40  
мм до 70 мм составляет 9,324 тыс. руб./м.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Т<sub>д</sub><sup>пр</sup> при диаметре от 150  
мм до 200 мм составляет 12,277 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2024.

Для подключения к централизованной системе водоотведения необходимо  
заключить договор о подключении (технологическом присоединении)  
с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».


Приложение: схема сетей водоотведения на 1 л. в 1 экз.

Главный инженер

Инженер ПТО Е.С. Орлов, т. (391-9) 71-55-00 доб. 4135



Е.С. Мухомедьянов

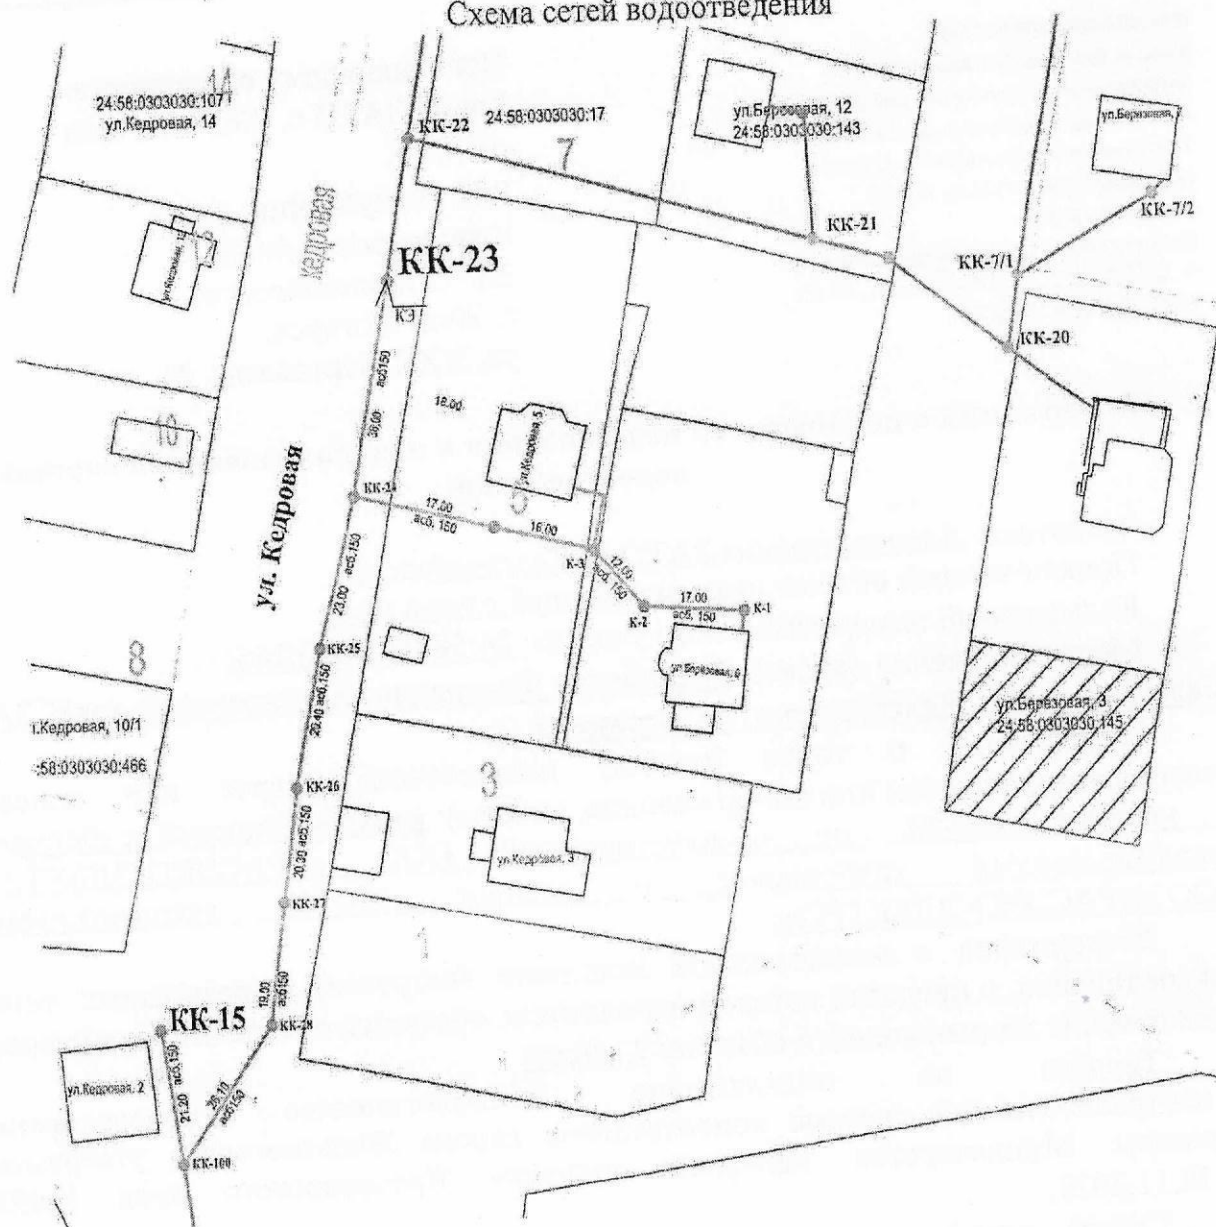





АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ул. Восточная, 18, г. Железнодорожск,  
Красноярский край, 662970,  
Тел. приемной/факс: 8 (3919) 71-55-67 доб. 4504  
e-mail: [OPashnina@kraseco24.ru](mailto:OPashnina@kraseco24.ru);  
сайт: [www.kraseco24.ru](http://www.kraseco24.ru)  
ИНН 2460087269/КПП 245243001

10.09.2024 № ЖС/741  
На № 01-39/6934 от 18.09.2024 г.

Первому заместителю Главы  
ЗАО г. Железнодорожск  
По жилищно-коммунальному  
хозяйству  
Р.И. Вычужанину

22 Партсъезда ул., 21,  
г. Железнодорожск,  
Красноярский край, 662971

О предоставлении информации  
о возможности подключения объекта  
строящегося на земельном участке  
с кадастровым номером 24:58:0303030:145  
к существующим сетям электроснабжения  
(не является Техническими условиями на  
технологическое присоединение)

Уважаемый Роман Игоревич!

На Ваше письмо о выдаче технических условий в связи с принятием заявления Администрацией ЗАО г. Железнодорожск, о подготовке градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 24:58:0303030:145, площадью 921 кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Березовая, 3, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства (2.1), сообщаем следующее:

- заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
- технологическое присоединение земельного участка с кадастровым номером 24:58:0303030:145, площадью 921 кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Березовая, 3, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства (2.1), возможно со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 220 В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3 (категорию надежности определяет собственник);

4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 4 месяца, с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 2 года, с даты заключения договора о технологическом присоединении;
6. Точка присоединения: ВЛИ-0,4кВ Л-9 ТП-256, опора № 1.

Мероприятия:

Сетевая организация выполняет установку прибора учета электроэнергии, коммутационного аппарата, обеспечивает возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии.

Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.

Размер платы за технологическое присоединение в 2024 году определяется на основании приказа РЭК Красноярского края № 57-Э от 07.12.2023, и будет указан в счете на оплату потребителю.

Директор



В.М. Романовский